

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

Số / No.: 14681.23/QC-PTN..A...

- Tên mẫu (Name of sample) : Phụ gia hóa học cho bê tông, loại F, mã LOTUS_379P
Thông tin mẻ/lô hàng: 260623
- Ngày nhận mẫu (Date of receiving) : 13/6/2023
- Mã hiệu (Code) : 2023/192/VL
- Mô tả mẫu (Description of sample) : Mẫu còn nguyên tem niêm phong của QUACERT, số tem 22.31843
- Thời gian thử nghiệm (Test duration) : Từ 14/6/2023 ÷ 08/8/2023
- Nơi gửi mẫu (Customer) : TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)
- Đơn vị sản xuất (Production) : CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HOA SEN
- Phương pháp thử (Test method) : TCVN 8826:2011

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST RESULT

STT (No)	Tỷ lệ trộn (Mixture proportion)	Đơn vị (Unit)	Mẫu đối chứng - ĐC	Mẫu phụ gia	Thay đổi so với ĐC	Yêu cầu kỹ thuật
I	Lượng vật liệu khô (Dry materials)					
	- Xi măng (Cement) PC 40	kg	310	310		
	- Nước (Water)	lít	225	159	70,7%	≤ 88%
	- Đá dăm (Crushed stone) 5-20 mm	kg	1140	1140		
	- Cát (Sand)	kg	765	765		
	- Phụ gia (Lượng dùng 1,0 lít cho 100kg xi măng)	lít	0,00	3,1		
	- Độ sụt (Slump)	cm	10,0	10,0		
II	Tính chất hỗn hợp bê tông					
1	- Thời gian bắt đầu đông kết	phút	305	375	70 phút	Theo Bảng 1 của TCVN 8826:2011
	- Thời gian kết thúc đông kết	phút	405	490	85 phút	
2	Độ co ngót cứng	%	0,031	0,038	-	
3	Hàm lượng bọt khí	%	1,6	1,4	0,2	
4	- Cường độ nén tuổi 1 ngày	N/mm ²	7,1	13,5	190,1%	≥ 140%
	- Cường độ nén tuổi 3 ngày	N/mm ²	10,5	19,8	188,6%	≥ 125%
	- Cường độ nén tuổi 7 ngày	N/mm ²	13,8	27,1	196,4%	≥ 115%
	- Cường độ nén tuổi 28 ngày	N/mm ²	21,4	32,8	153,3%	≥ 110%
	- Cường độ nén tuổi 6 tháng	N/mm ²	-	-	-	≥ 110%
	- Cường độ nén tuổi 1 năm	N/mm ²	-	-	-	≥ 100%
5	- Cường độ uốn tuổi 3 ngày	N/mm ²	1,6	2,6	162,5%	≥ 110%
	- Cường độ uốn tuổi 7 ngày	N/mm ²	2,2	3,7	168,2%	≥ 100%
	- Cường độ uốn tuổi 28 ngày	N/mm ²	3,0	4,2	140,0%	≥ 100%






ENSURE YOUR SUCCESS

Số / No: 14681.23./QC-PTN.Cl..

STT (No)	Chỉ tiêu thử nghiệm (Characteristics)	Đơn vị (Unit)	Kết quả (Result)	Yêu cầu KT (Specifications)	Phương pháp (Test Method)
6	Hàm lượng chất khô	%	41,5	Theo Bảng 2 của TCVN 8826:2011	TCVN 8826:2011
7	Khối lượng riêng	g/cm ³	1,087		TCVN 8826:2011
8	Hàm lượng ion clo (Cl ⁻)	%	< LOQ = 0,01		TCVN 8826:2011
9	Độ pH		4,25		TCXDVN 329:2004
10	Hàm lượng tro	%	1,16		TCVN 8826:2011

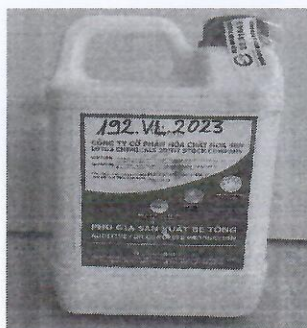

Thử nghiệm viên
Tester

Đoàn Văn Quang

Phòng thử nghiệm cơ lý
Physico-Mechanical Lab

Phạm Đức Trung

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2023

Giám đốc
Director



PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quốc Quân

